


Рис. 1. Расположение диспетчеризируемых объектов


Сооружение А. Этаж 1

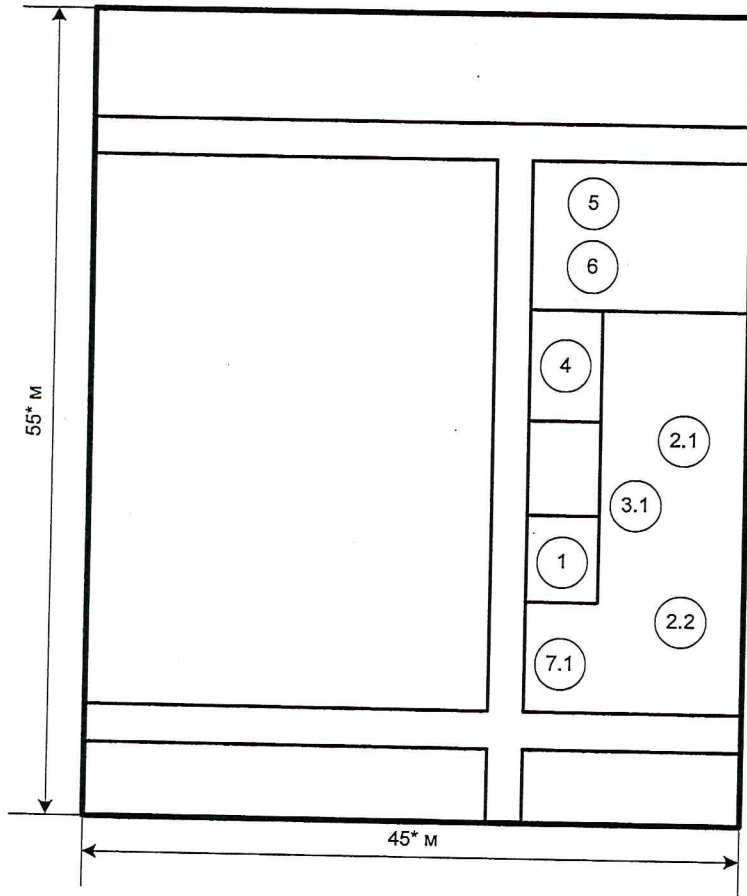

Примечания:

\* - указаны примерные размеры

Сооружение А. Этаж 2 и 4

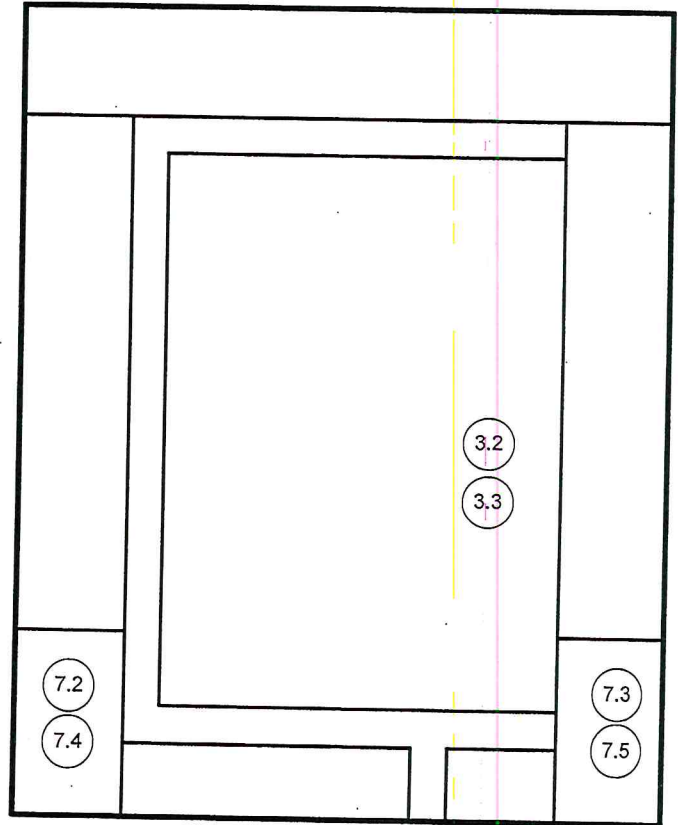


Примечания:

Примерная высота помещений первого этажа – 6 м

Примерная высота помещений 2, 3, 4 этажа – 3 м

№	Подсистема
1	Диспетчерская
2.1	СИО
2.2	Подсистемы с контроллерами Siemens
3.1	Дистиллят - основное оборудование
3.2	Дистиллят - датчики давления 2 этаж
3.3	Дистиллят - датчики давления 4 этаж
4	Ионно-обменная
5	ВПД
6	ВВД
7.1	Вентиляция. 1 этаж. Подсистема с контроллером Pixel
7.2	Вентиляция. 2 этаж. Подсистема с контроллером Pixel
7.3	Вентиляция. 2 этаж. Подсистема с контроллером Pixel
7.4	Вентиляция. 4 этаж. Подсистема с контроллером Pixel
7.5	Вентиляция. 4 этаж. Подсистема с контроллером Pixel

Рис. 2. План расположения объектов диспетчеризации Сооружения А

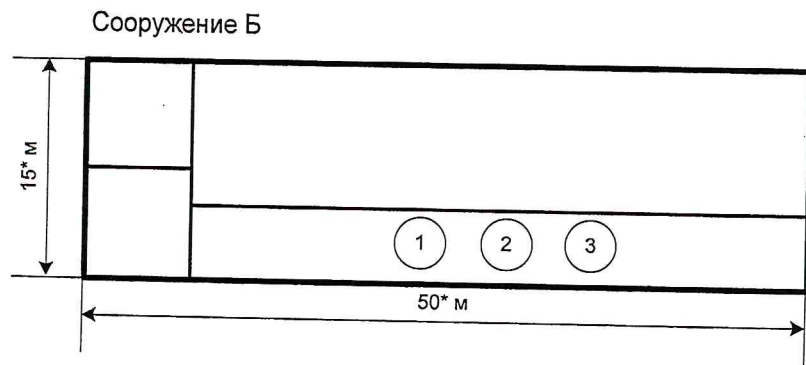

Примечание:

\* - указаны примерные размеры

№	Подсистема
1	СОВ
2	ХВП
3	Стабилизации

Рис. 3. Расположение объектов диспетчеризации Сооружения Б